


**Правила
приймання стічних вод
у систему міської каналізації
м. Новомосковська**

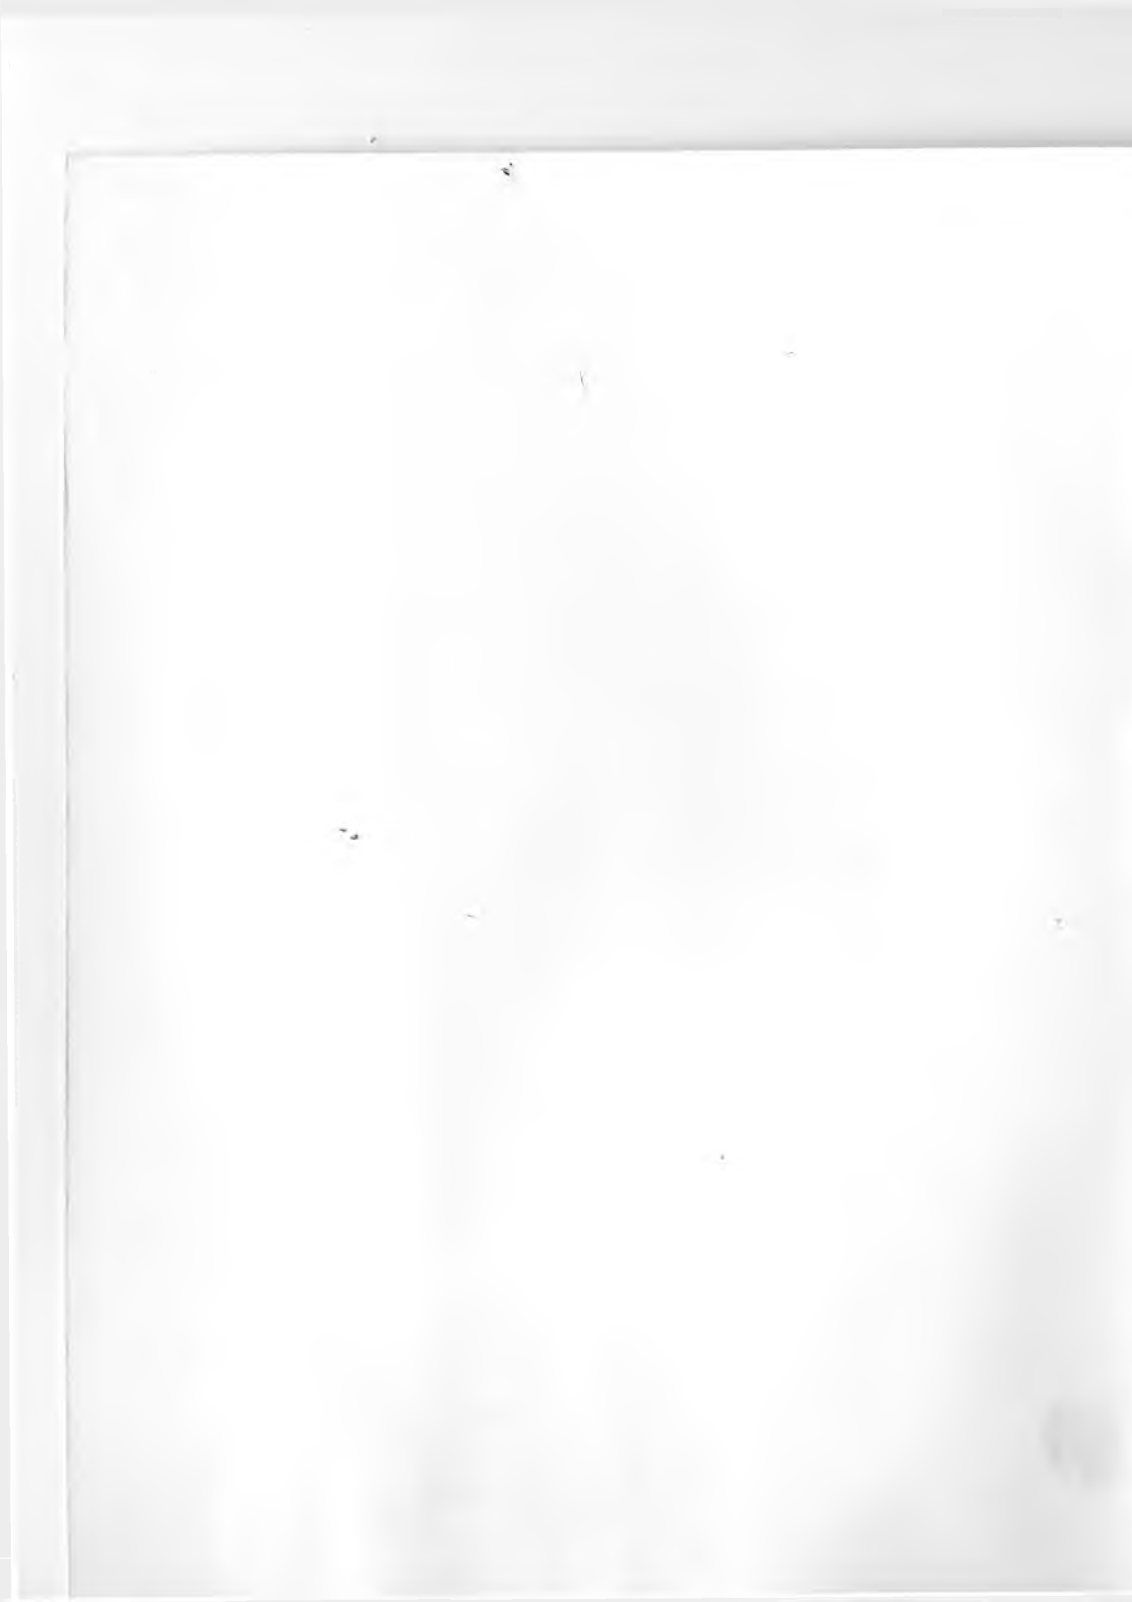

Затверджено
Виконавчим комітетом
Новомосковської міської
Ради депутатів
Рішення
№ 220 від 26.03.2003 р.

Правила
приймання стічних вод
у систему міської каналізації
м. Новомосковська

Погоджено:

Начальник регіональної
своїї інспекції

П. І. ГАПОНЕНКО

Головний державний санітарний лікар
Дніпропетровської області

С. А. РИЖЕНКО

Головний державний санітарний лікар
м. Новомосковська

М. Ю. ЛУНЯКА



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
НОВОМОСКОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ**

51200, м. Новомосковськ, вул. Радянська, 14, тел. 7-30-22, факс 7-13-45, 7-51-47

РІШЕННЯ

26.03.03., № 20

Про затвердження Правил приймання
стічних вод підприємств у систему
міської каналізації м.Новомосковська

Згідно з наказом Держбуду України від 19.02.2002р. № 37, відповідно до Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України та Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, для забезпечення охорони водоймищ від забруднення недостатньо очищеними стоками, недопущення порушень у роботі мереж і споруд каналізації м.Новомосковська, підвищення якості їх роботи і безпеки експлуатації, враховуючи вимоги природоохоронного законодавства України, виконком міської ради депутатів

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Правила приймання стічних вод підприємств у систему міської каналізації м.Новомосковська, погоджені місцевими органами Міністерства охорони здоров'я та Міністерства екологічної безпеки України.

2. Новомосковському виробничому управлінню водопровідно-каналізаційного господарства:

2.1. Забезпечити контроль за дотриманням вимог до складу стоків підприємств, які надходять у міську каналізацію та своєчасно інформувати органи державного контролю і прокуратури про порушення Правил..., передавати їм матеріали для притягнення винних до відповідальності.

2.2. Повідомлення про прийняття нових Правил... опублікувати в засобах масової інформації.

до 01.03.2003р.

Начальник ВУВКГ

3. Встановити норматив плати за скид наднормативних забруднень згідно з пунктом 7.2. Правил...

4. Дозволити ВУВКГ м.Новомосковська, згідно з пунктом 7.4.5. додатку до рішення / Правил.../ :

4.1. 70% коштів від розміру плати підприємств за скид наднормативних забруднених стічних вод залишити у розпорядженні Новомосковського ВУВКГ та використати їх згідно з пунктом 7.4.11 Правил...

4.2. Виставляти рахунки на суму, що становить 30% від розміру плати за скид наднормативних забруднених стічних вод, для сплати підприємствами цих коштів до міського фонду охорони навколишнього середовища з метою подальшого їх використання відповідно до ч.5, п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів на будівництві в м.Новомосковську каналізаційних мереж і споруд на них».

5. Правила приймання стічних вод підприємств у комунальну систему каналізації м.Новомосковська вступають в дію з 01.04.2003р.

6. З моменту вступу в дію Правил ... рішення виконкому від 05.05.1995 р. № 332 про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств в систему каналізації м.Новомосковська вважати такими, що втратили чинність.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського Голови С.Ф.Нетудихатку.

Міський Голова

В.І. Літвіщенко

Керуючий справами виконкому

Л.І. Блакитна

Підготував: начальник ВУВКГ

В.А. Павлік

Узгоджено :зам. міського голови

С.Ф.Нетудихатка

Зам. міського голови

О.З.Резнік

Нач. держ. прав. відділу

О. В. Рибальська

ЗМІСТ

	стор.
Означення термінів і скорочень	6
1. Загальні положення.	8
2. Права та обов'язки водоканалу і підприємств, які користуються послугами водовідведення.	9
3. Порядок оформлення приймання стічних вод у міську каналізацію.	13
3.1 Приєднання підприємств до міської каналізації.	13
3.2. Укладання договорів про приймання стічних вод у каналізацію.	15
3.3. Перелік підприємств, для яких встановлюється ліміт на скид.	17
3.4. Проект ліміту.	17
3.5. Ліміт на скид.	19
3.6. Дозвіл на скид.	21
4. Вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються у міську каналізацію.	22
5. Визначення допустимих показників якості стічних вод підприємств.	24
6. Порядок контролю за скиданням стічних вод у міську каналізацію.	25
6.1. Місце відбору проб.	25
6.2. Порядок відбору проб.	26
6.3. Систематичний відбір проб.	30
6.4. Вибірковий відбір проб.	31
7. Визначення величини плати підприємств за скидання стічних вод у міську каналізацію.	32
7.1. Визначення коефіцієнта перевищення (Кп).	32
7.2. Встановлення нормативу плати за скид наднормативних забруднень.	34
7.3. Визначення кількості скинутих стічних вод.	34
7.4. Визначення величини плати за скидання стічних вод.	35
7.5. Визначення величини плати за розміщення осадів.	38
8. Відповідальність і заходи впливу за порушення Правил.	40
9. Додатки.	43

Означення термінів і скорочень

Водоканал	Новомосковське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства
ГДК	гранично допустима концентрація забруднюючої речовини (додаток 9.2.)
ГН	граничні норми забруднюючих речовин на скид в каналізацію (додаток 9.2.)
ДК	допустима концентрація забруднюючої речовини у пробі стічних вод з Випуску підприємства
ДУЕП	Державне управління екології та природних ресурсів у Дніпропетровській області
ОСК	очисні споруди каналізації
ДАБК	Державний архітектурно-будівельний контроль
ВУВГ	Виробниче управління водного господарства в Дніпропетровській області
Сф	фактична концентрація забруднюючої речовини у стічних водах
Абонент	підприємство, яке уклало з водоканалом Договір
Акт	акт водоканалу
БСК	біохімічне споживання кисню, БСК ₅ - за 5 діб.
Випуск	каналізаційний трубопровід, яким стічні води підприємства випускаються за межі території підприємства (або у збірний колектор)
Договір	договір на подачу води з комунального водопроводу та приймання стічних вод до каналізації
Дозвіл на скид	дозвіл на скид стічних вод у міську каналізацію
РДЕІ	Регіональна Державна екологічна інспекція м. Новомосковськ
КК	контрольний колодязь на Випуску Підприємства безпосередньо перед підключенням до міської каналізації
Залповий скид	скид стічних вод в каналізацію, що перевищує концентрацію, встановлену Правилами (п.7.1.2.) більш як у 20 разів
Кп	коефіцієнт перевищення фактичної концентрації над допустимою
Локальні ОСК	очисні споруди підприємств (на випусках чи на технологічному обладнанні)
ЛОШ	лімітуюча ознака шкідливості
міська каналізація	Новомосковська система каналізації

об'єкт	окремо розташована територія підприємств з відокремленими системами водопостачання і водовідведення
Правила	«Правила приймання стічних вод підприємств у систему міської каналізації м. Новомосковська»
Правила користування	«Правила користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України»
Проба	контрольна вибіркова разова проба стічних вод підприємства
ПЛ	проект ліміту на скид забруднюючих речовин в систему міської каналізації
Розрахунок	«Розрахунок величини додаткової плати за скид до міської каналізації стічних вод з порушенням Правил щодо їх складу та властивостей»
Розрахунковий період	період (вказаний в груповому рахунку, що виставлений Водоканалом, але не менший 1 місяця) за який підприємству нараховано плату за послуги водопостачання і водовідведення
ТУ	технічні умови на приєднання випуску до міської каналізації
угода про якість додаткова угода	договір про приймання наднормативно забруднених стічних вод
ХСК	хімічне споживання кисню

І. Загальні положення

1.1. Правила розроблено згідно з державними Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових стічних вод у системи каналізації населених пунктів та іншими чинними нормативними актами, які регулюють питання приймання стічних вод у систему каналізації.

1.2. Правила спрямовані на забезпечення охорони від забруднення скидами шкідливих речовин навколишнього природного середовища, зокрема, водою і землею, на якій розміщені осадні ОСК, на запобігання порушень в роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд та безпеки їх експлуатації за рахунок правильної організації приймання стічних вод від підприємств в мережу каналізації м. Новомосковська.

1.3. Правила встановлюють вимоги до приймання від підприємств стічних вод до міської каналізації, регламентують взаємні права та обов'язки підприємств і Водоканалу, порядок визначення плати за послуги водовідведення, порядок контролю за виконанням цих Правил, відповідальність та міри впливу за їх порушення.

1.4. Правила є обов'язковими до виконання всіма Підприємствами (незалежно від їх відомчої належності і форми власності), які користуються послугами Водоканалу з водопостачання і водовідведення, стічні води яких скидаються в міську каналізацію безпосередньо чи опосередковано.

1.5. Стічні води можуть бути прийняті у міську каналізацію, якщо:

1.5.1. У абонента наявні ТУ на приєднання до міської каналізації (на приймання стічних вод), видані Водоканалом (п.3.1.).

1.5.2. Абонентом погоджено Проект ліміту (п.3.4.).

1.5.3. Абонент одержав Дозвіл на скид (п.3.6.).

1.5.4. Показники якості стічних вод задовольняють вимоги Правил (розділ 4).

1.6. Встановлення Абонентом режиму та нормативів скидання забруднюючих речовин у міську каналізацію, формулювання висновку щодо відповідності фактичних показників якості стічних вод допустимим, а також виконання Розрахунку входять виключно до компетенції Водоканалу.

1.7. Контроль за виконанням Підприємствами Правил здійснюють Контролюючі служби.

1.8. При вирішенні питання про відведення земельних ділянок під будівництво Підприємств, розрахованих на приєднання до мереж міської каналізації, Водоканал видає технічне заключення про можливість інженерного забезпечення об'єкту. Після цього заявник повинен отримати дозвіл держепідемслужби за встановленою формою.

2. Права та обов'язки Водоканалу і Підприємств, які користуються послугами водовідведення

2.1. Водоканал зобов'язаний:

2.1.1. При укладанні Договорів з Підприємствами (з урахуванням виданих раніше ТУ) зобов'язати кожне Підприємство отримати Дозвіл на скид (п.3.6.) для встановлення кількісних та якісних умов приймання стічних вод і вимог до додержання певного режиму скидання стічних вод.

2.1.2. В разі відповідності якості і режиму стічних вод Підприємства умовам Дозволу на скид (при відсутності заборгованості Абонента за надані послуги водовідведення) забезпечити приймання, відведення і очищення стічних вод (крім п.8.4.3.). Здійснювати очищення прийнятих у договірному порядку наднормативно забруднених стічних вод (п.3.2.3.).

2.1.3. Забезпечувати систематичний лабораторний контроль за роботою ОСК, якістю води в контрольних пунктах, визначених «Графіком лабораторного контролю хіміко-бактеріологічної лабораторії ОСК м. Новомосковська», погодженим ДУЕП та Новомосковською міською санітарно-епідеміологічною станцією.

При погіршенні показників якості водного об'єкта в контрольному пункті, а також при виникненні аварійних ситуацій, негайно повідомити СЕС та ДУЕП з роз'ясненням причин, що викликали ці порушення.

2.1.4. Здійснювати контроль за якістю стічних вод, що скидають підприємства, а також за режимом і обсягом скиду.

2.1.5. Виставляти підприємствам до оплати рахунки за послуги водовідведення. У випадку виявлення з боку Підприємств порушень Правил (перевищення встановлених показників об'єму та якості стічних вод, скид без Дозволу, невиконання вимог Акту, тощо), Водоканалом нараховується додаткова плата з застосуванням коефіцієнта кратності (розділи 7, 8.)

2.1.6. При відборі проб ознайомлювати Абонента з правом проведення контрольного аналізу та порядком використання його результатів (додаток) 9.10.

2.2. Водоканал має право:

2.2.1. Доводити підприємствам (п.1.6.), встановлені згідно з Пра

видами, Ліміти на скид (п.3.5.), надавати Дозвіл на скид (п.3.6.).

2.2.2. При загрозі виходу з ладу мереж та порушення технологічного режиму роботи ОСК, при невиконанні підприємствами обмежень чи заходів щодо нормалізації якості та режиму скидання стічних вод обмежити об'єм або заборонити скидання стічних вод у міську каналізацію, а у випадку невиконання цієї заборони - відключити Підприємство від міської системи водопостачання і каналізації (п.8.4.3.), інформувати про це міську РДЕІ і органи санітарного нагляду, а також розірвати Договір.

2.2.3. Проводити обстеження водопровідних і каналізаційних систем будь-якого водоспоживача та складати акти за результатами цих обстежень.

2.2.4. У будь-який час самостійно або за участю представника Абонента (попередивши Підприємство) відбирати проби стічних вод.

2.2.5. Здійснювати раптовий (в будь-який час доби), непогоджений з Підприємством заздалегідь, відбір Проб.

2.2.6. Проводити хімічний аналіз Проб стічних вод Підприємств. Робити офіційні висновки про відповідність фактичних концентрацій забруднюючих речовин стічних вод допустимим (п.1.6.).

2.2.7. Вимагати від підприємств розробки та узгодження з водоканалом заходів для доведення якості стічних вод до встановлених нормативів.

2.2.8. Встановлювати в КК пристрої для контролю за показниками стічних вод.

2.2.9. Вимагати від Підприємств встановлення на Випусках витратомірів, обмежувачів витрати, ґраток для утримання сміття, регульованої і запірної арматури, аналізаторів якості стічних вод, стаціонарних пробовідбірників та інших пристроїв.

2.2.10. Вимагати від Підприємств обладнання роздільної мережі каналізації з випуском у міську каналізацію виробничих, господарсько-побутових та дощових стічних вод через окремі КК

2.2.11. На підставі укладеної з Підприємством Угоди про якість здійснювати приймання наднормативно забруднених стічних вод (п.3.2.3.).

2.2.12. При розгляді матеріалів для одержання ТУ на каналізування, погодження проектів, доведення і зміну Ліміту на скид, Водоканал та регіональна державна екологічна інспекція мають право:

2.2.12.1. Обстежити об'єкт та відібрати на аналіз Проби.

2.2.12.2. Вимагати надання необхідного допоміжного довідкового матеріалу.

2.2.12.3. Відмовити в розгляді поданих матеріалів, якщо в них не враховані вимоги Правил.

2.3. Водоканал несе відповідальність, передбачену законодавством:

2.3.1. За технічний стан системи каналізації, яка знаходиться на його балансі.

2.3.2. За відповідність якості очищених стічних вод, що скидаються у водні об'єкти, лімітам скиду забруднюючих речовин до цих об'єктів.

2.4. Підприємства мають право:

2.4.1. Користуватися послугами міської каналізації з приймання, відведення і очищення стічних вод після виконання ними вимог щодо приєднання абонентів до комунальної каналізації відповідно до Правил користування і укладення Договору.

2.4.2. Здійснювати скидання стічних вод в міську каналізацію за чинними тарифами при умові відповідності якості і режиму стічних вод підприємства умовам Дозволу на скид (при відсутності заборгованості Абонента за надані послуги водовідведення).

2.4.3. Звертатися до господарського суду з оскарженням неправомірних (на їх погляд) дій Водоканалу.

2.4.4. Вимагати проведення аналізу стічних вод підприємства.

2.5. Підприємства зобов'язані:

2.5.1. Здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи міської каналізації (п.6.3.). Не перевищувати встановлені ліміти водовідведення та допустимі показники стічних вод в КК на своїх Випусках.

2.5.2. Забезпечити облік та попереднє очищення стічних вод.

2.5.3. Розробити Проект ліміту, погодити його з РДЕІ та Водоканалом і отримати Дозвіл на скид (п.3.6.).

2.5.4. Щомісяця, не пізніше 5-го числа, (при погіршенні якості стічних вод - негайно) подавати до Водоканалу (в РДЕІ - цюкварталу) інформацію про об'єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до міської каналізації.

2.5.5. Забезпечити можливість проведення контролюючими службами у будь-який час доби обстеження підприємства з питання роботи локальних ОСК та контролю за скиданням стічних вод у міську каналізацію, надавати необхідні документи та експлуатаційний персонал.

2.5.6. Повністю відшкодувати збитки та ліквідувати руйнування мереж і споруд каналізації, якщо руйнування сталось з вини Підприємства (п.п.8.6., 8.7.).

2.5.7. За відсутності КК побудувати їх.

2.5.8. Обладнати випуски пристроями, що дозволяють припиняти

скидання стічних вод (при відсутності таких пристроїв).

2.5.9. Позначити ідентифікаційними табличками місця розташування КК(п.6.1.1.5.).

2.5.10. Не допускати накопичення забруднюючих речовин в КК. Здійснювати необхідні заходи для запобігання потрапляння в КК випадкових забруднень.

2.5.11. Виконувати планово-профілактичні ремонти КК і своїх мереж згідно з «Положенням про проведення планово-попереджувальних ремонтів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України». Очищувати ляди КК від снігу та криги.

2.5.12. Встановлювати на своїй території уловлювачі жиру (для підприємств громадського харчування та харчової промисловості).

2.5.13. У 7-денний термін повідомляти Водоканал про виникнення змін (якісних, кількісних, інженерного водовідведення, вказаних в погодженому проекті ліміту).

2.6. Підприємства несуть відповідальність:

2.6.1. За технічний стан систем каналізації, яка знаходиться на їх балансі.

2.6.2. За своєчасну сплату (як на рахунок Водоканалу, так і на рахунок міського фонду охорони навколишнього природного середовища) за скид стічних вод, визначену відповідно до розділу 7 Правил.

2.6.3. За відповідність кількісних і якісних показників стічних вод, що скидаються у міську каналізацію, вимогам Правил.

2.7. Перед відбором проб підприємство має право оглянути обладнання, надане Водоканалом, на предмет відсутності ознак стороннього забруднення.

2.8. У випадку, якщо відстійники і вигрібні ями Підприємства не мають Випуску до міської каналізації (п.4.3.) Підприємство зобов'язане:

2.8.1. Укласти угоду на передачу відходів іншим власникам.

2.8.2. На вимогу РДЕІ та Водоканалу подавати довідку про розміщення відходів, накопичених за попередні роки.

2.9. Приймання в каналізацію стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом, здійснюється тільки через зливні станції Водоканалу. Сплата за послуги з транспортування та очищення таких вод проводиться згідно з договором.

2.10. При виявленні порушень, актом Водоканалу встановлюються терміни їх усунення. При цьому:

2.10.1. Акт Водоканалу є обов'язковим до виконання у встанов-

2.10.2. За неусунення порушень у встановлені в акті терміни, Абонент розраховується за об'єм води, обчислений згідно з п.7.3.5. Правил.

2.10.3. Акт підписується уповноваженими представниками Водоканалу і Підприємства. При відмові представників Підприємства від підпису представники Водоканалу роблять відповідний запис в акті. В цьому разі акт затверджується Водоканалом і діє в односторонньому порядку (п.6.2.18.3.)

3. Порядок оформлення приймання стічних вод у міську каналізацію.

3.1. Приєднання підприємств до міської каналізації.

3.1.1. Приєднання Підприємств до міської каналізації здійснюється згідно з вимогами «Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України».

3.1.2. Рішення про приймання стічних вод у міську каналізацію від об'єктів, що збудовані, приймається тільки після позитивного висновку РДЕІ і отримання довідки про ввід в експлуатацію об'єкту, яка засвідчує, що зовнішні мережі і споруди каналізації забезпечують нормальну роботу об'єкта і ним обслуговуються до передачі на баланс Водоканалу.

3.1.3. При прийнятті рішення для діючих Підприємств та для тих, що реконструюються і будуються, враховується:

3.1.3.1. Запровадження технологічних процесів, які дозволять зменшити кількість забруднених стічних вод і фактичну концентрацію (Сф) забруднюючих речовин.

3.1.3.2. Влаштування систем оборотного водопостачання.

3.1.3.3. Попереднє очищення стічних вод на локальних ОСК.

3.1.3.4. Спільне попереднє очищення стічних вод даного об'єкта з стічними водами інших об'єктів на кушових ОСК.

3.1.3.5. Обробка осадів ОСК і вирішення питання про місце їх видалення або спосіб утилізації.

3.1.4. При будівництві, реконструкції або капремонті об'єкта замовнику необхідно:

3.1.4.1. Отримати в водоканалі ТУ.

3.1.4.2. Погодити з Водоканалом розроблену проектну документацію.

3.1.4.3. Після закінчення будівництва отримати Дозвіл на підключення споживача до діючих мереж каналізації і Довідку про введення об'єкта в експлуатацію.

3.1.4.4. Стати Абонентом Водоканалу.

3.1.4.5. Отримати ліміт на скид, розробити та погодити Проект ліміту.

3.1.4.6. Отримати дозвіл на скид.

3.1.4.7. Погодити всі роботи з органами держепідемнагляду відповідно до ст.15 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополучення населення».

3.1.5. Для одержання ТУ на каналізування об'єкта замовник подає в Водоканал:

3.1.5.1. Письмовий запит замовника (при новому будівництві або при реконструкції об'єкта з побудовою чи прибудовою - запит ДАБК).

3.1.5.2. Опитувальний лист на приєднання об'єкта до системи каналізації.

3.1.5.3. Ситуаційний план у трьох примірниках у мірлі 1:2000 з прив'язкою об'єкта, який проектується або реконструюється, до вулиць міста.

3.1.5.4. Повний баланс водопостачання і водовідведення об'єкта (при реконструкції - до і після неї), підписаний замовником та проектною організацією.

3.1.5.5. Генплан об'єкта в мірлі 1:500 з мережею каналізації і спорудою, яка проектується, узгоджений з ДАБК.

3.1.6. Водоканал зобов'язаний в місячний термін розглянути подані матеріали і видати ТУ на каналізування для об'єкта на нормативний термін проектування і будівництва. В ТУ зазначаються:

3.1.6.1. Найменування та адреса об'єкта, замовника, проектувальника, вид будівництва, нормативні терміни проектування і будівництва.

3.1.6.2. Місце приєднання до водопровідних і каналізаційних мереж, вимоги до обладнання, КК, вузлів приєднання.

3.1.6.3. Основні розрахункові інженерні параметри системи питного водопостачання, що включають умови водовідведення.

3.1.7. Видані ТУ на каналізування для об'єкта подаються на погодження РДЕІ.

3.1.8. Для погодження проектної документації у водоканал повинні бути подані:

3.1.8.1. Письмовий запит.

3.1.8.2. Проектна документація.

3.1.8.3. Копія ТУ на каналізування об'єкта, виданих Водоканалом.

3.1.8.4. Матеріали стосовно утилізації або вивозу осадів локальних ОСК та відходів виробництва, власником яких є Підприємство, та копія договору про передачу відходів іншим власникам (організаціям, що ці відходи чи осадки приймають).

3.1.9. Після виконання робіт на об'єкті згідно з проектом, погодженим Водоканалом (всі відхилення від проекту також повинні бути погоджені), замовник повинен здати роботи в установленому порядку, одержати довідку на введення об'єкта в експлуатацію, після чого Підприємство укладає Договір з Водоканалом і отримує Дозвіл на скид, який у цьому випадку може бути наданий лише за умови наявності у Абонента чинного Проекту ліміту.

3.1.10. Скидання стічних вод Абонентів у систему міської каналізації при відсутності у них чинного Дозволу на скид не допускається.

3.2. Укладання договорів про приймання стічних вод у каналізацію.

3.2.1. Договір на приймання стічних вод Підприємств укладається одночасно з Договором на подачу води з комунального водопроводу.

3.2.2. Договір розробляє Водоканал. У договорі вказується:

3.2.2.1. Водоканал надає послуги у прийманні стічних вод. Абонент користується послугами: здійснює скид стічних вод у каналізацію і сплачує вартість наданих послуг.

3.2.2.2. Водоканал зобов'язується згідно з ТУ на приєднання Абонента до каналізації, виданими Водоканалом, забезпечити в об'ємі лімітів приймання стічних вод (об'єми, у т.ч. дощових і талих вод, вказуються в Договорі), у яких не перевищено ДК. Об'єм стічних вод з площ водозбору не лімітується. Абонент зобов'язується погодити Паспорт водного господарства і отримати Дозвіл на скид, погодивши Проект ліміту; експлуатувати каналізаційні мережі, пристрої та прилади на них, які перебувають у нього на балансі; не перевищувати встановлені ліміти водовідведення та ДК в КК Абонента; забезпечувати можливість безперешкодного доступу уповноважених працівників Водоканалу до мереж та обладнання Абонента для виконання службових обов'язків.

3.2.2.3. Оплата за послуги водовідведення проводиться Абонентом відповідно до діючих тарифів лише в межах встановлених лімітів і якісних та кількісних показників стічних вод. При цьому, у першу чергу, погашається заборгованість Абонента.

3.2.2.4. Скидання Абонентом стічних вод з перевищенням ДК на його Випуску оплачується з відповідним коефіцієнтом кратності. Визначення ДК і нарахування додаткової плати за послуги водовідведення проводиться Водоканалом відповідно до Правил.

3.2.2.5. Водоканал має право при невиконанні Абонентом умов Договору, після завчасного попередження, припинити приймання його стічних вод. Наступне приєднання Абонента проводиться у порядку, встановленому Правилами, за його рахунок і після виконання ТУ.

3.2.2.6. Об'єм скинутих стічних вод понад встановлений ліміт оплачується в п'ятикратному розмірі. При відсутності ТУ і неотриманні їх протягом чотирьох місяців від дати укладення договору, при несплаті суми пайової участі у розвитку водопровідних і каналізаційних мереж Новомосковська, при затримці з оформленням перепустки представників Водоканалу на територію Абопента (понад 30 хв. з моменту прибуття) весь об'єм води та стічних вод вважається понадлімітним і оплачується в п'ятикратному розмірі. При відсутності Дозволу на скид чи закінченні строку його дії весь об'єм стічних вод вважається понадлімітним і оплачується в п'ятикратному розмірі. Недотримання встановлених актом Водоканалу термінів усунення виявлених порушень є підставою для розрахунків за Пропускною здатністю.

3.2.3. У випадку, якщо підприємство не може забезпечити виконання Правил за деякими показниками якості:

3.2.3.1. Підприємство:

3.2.3.1.1. Розробляє обґрунтування, де вказує причини та обчислює показники, які перевищують ГН.

3.2.3.1.2. Подає у Водоканал лист (додаток 9.11.) про приймання наднормативне забруднених стічних вод згідно з розробленим обґрунтуванням.

3.2.3.2. Водоканал в 10-денний термін розглядає подане обґрунтування і — у випадку прийняття рішення про можливість його погодження — виконує проект розрахунку питомої вартості приймання наднормативно забруднених стічних вод (додаток 9.9.) та подає його на підпис Підприємству. В іншому випадку скерує Підприємству повідомлення про неможливість погодження обґрунтування.

3.2.3.3. Якщо проект розрахунку Підприємством підписано — обґрунтування Водоканалом погоджується:

3.2.3.3.1. Водоканал у 7-денний термін після погодження розробляє Угоду про якість, де вказуються:

3.2.3.3.1.1. Показники якості у значеннях ГН (додаток 9.2.), які не занесено до загальних вимог (додаток 9) згідно з Проектом Ліміту.

3.2.3.3.1.2. Показники якості, що перевищують ГН (додаток 9.2.) згідно з Проектом Ліміту.

3.2.3.3.1.3. Коефіцієнт кратності тарифу.

3.2.3.3.1.4. Розраховану питому вартість приймання стічних вод Підприємства (ПВ, додаток 9.9). При зміні тарифів - плата за послуги здійснюється з вказаним в Угоді коефіцієнтом кратності, застосованим до нових тарифів, без зміни інших умов Угоди.

3.2.3.3.1.5. Обов'язок Водоканалу — довести Тимчасовий Ліміт на скид (додаток 9.6.) і прийняти стічні води з урахуванням показників якості, передбачених цією угодою.

3.2.3.3.1.6. Обов'язок Підприємства — не перевищувати доведений Тимчасовий Ліміт і сплачувати за послуги водовідведення з урахуванням коефіцієнту кратності тарифу.

3.2.3.4. При виявленні перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над вказаною в Тимчасовому Ліміті — додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється Підприємством з коефіцієнтом кратності, що визначається Водоканалом за нормами (ГН, п.5.5.2.) і чинними тарифами відповідно до Правил. При цьому об'єм стічних вод визначається згідно з рахунком за послуги водопостачання і водовідведення в Розрахунковий період, в якому було виявлене порушення (крім п.7.3.4.).

3.2.3.5. Термін дії Угоди про якість визначається цією угодою. Під час дії Угоди щомісячна інформація (п.2.5.4.) може не надаватись.

3.3. Перелік підприємств, для яких встановлюється ліміт на скид.

3.3.1. Перелік Підприємств, Дозвіл на скид для яких надається на підставі доведеного ліміту на скид, стверджується міськвиконкомом з подання Водоканалу після погодження з РДЕІ.

3.3.2. Після внесення у Перелік Водоканал до 1 липня повідомляє Підприємства про обов'язок щодо погодження Проекту ліміту і отримання Дозволу на скид.

3.3.3. Підприємства, внесені до Переліку, зобов'язані мати Дозвіл на скид та ліміт на скид до вилучення з Переліку.

3.4. Проект ліміту.

3.4.1. В обов'язковому порядку Проект ліміту розробляють і подають на погодження Підприємства:

3.4.1.1. Занесені до Переліку (п.3.3.1), як такі, що лімітуються на підставі ПЛ.

3.4.1.2. Які скидають стічні води з інгредієнтами, не передбаченими у додатку 9.2.

3.4.2. Відповідальність за повноту та об'єктивність Проекту ліміту несе Підприємство.

3.4.3. В Проекті ліміту вказуються:

3.4.3.1. Джерела забруднювальних речовин, не зазначених у додатку 9; 9.1., утворення яких передбачене технологічним процесом, виробничою, господарсько-побутовою діяльністю та природними чинниками. Походження забруднювальних речовин, що не зазначені у додатку 9.2., вказується окремо.

3.4.3.2. Природоохоронні заходи щодо зменшення скидання забруднювальних речовин, які подаються в конкретній формі з зазначенням календарних термінів виконання окремих пунктів. Заходи спрямовуються на те, щоб міська каналізація лише транспортувала вже очищені до необхідного рівня стічні води Підприємств до водойм.

3.4.4. У Проект ліміту повинні включатись такі істотні умови:

3.4.4.1. Місце розташування Об'єктів, профіль діяльності, перелік споруд і будівель.

3.4.4.2. Опис мережі водовідведення.

3.4.4.3. Виконавче знімання об'єктів, з нанесеними каналізаційними мережами і КК на кожному з Випусків (у т.ч. на випусках у поверхневій водойми). При цьому КК на виконавчому зніманні повинні бути позначені згідно з встановленими на місцевості ідентифікаційними табличками (п.6.1.1.5.).

3.4.4.4. Коротка характеристика технологічних процесів.

3.4.4.5. Дані про джерела утворення забруднених стічних вод.

3.4.4.6. Дані про якісний склад, накопичення та скидання стічних вод з площ водозбору (будівель, площ вдосконалених покриттів, газонів, невикористаної території, а також з інших поверхонь, які не мають вдосконаленого покриття).

3.4.4.7. Дані про Локальні ОСК.

3.4.4.8. Дані про витрати стічних вод на Випусках Підприємства.

3.4.4.9. Дані про те, куди надходять стічні води з кожного Випуску ОСК (Водний об'єкт, тощо).

3.4.4.10. Дані про утилізацію осадів Локальних ОСК.

3.4.5. Проект ліміту набирає чинність у день погодження і діє до зміни.

3.4.6. Незареєстрований у Водоканалі Проект ліміту - недійсний.

3.4.7. Проекти лімітів розробляються Підприємствами.

3.4.8. Для отримання Дозволу на скид на наступний рік розроблені Проекти ліміту (у 3 примірниках) подаються Підприємствами на погодження не пізніше 1 листопада поточного року.

3.4.9. Проекти ліміту на наступний рік погоджуються ВУВГ і Водоканалом не пізніше 1 грудня.

3.4.10. Для погодження Проекту ліміту у Водоканал подаються:

3.4.10.1. Офіційний лист Абонента «Про погодження проекту ліміту на скид» (додаток 9.11).

3.4.10.2. Паспорт водного господарства Підприємства, який повинен містити:

3.4.10.2.1. Погоджене у встановленому порядку виконавче знімання інженерних мереж об'єкта в мірілі 1:500 (водопровідно-каналізаційну мережу, водомірні вузли та КК).

3.4.10.2.2. Повний баланс водоспоживання та водовідведення.

3.4.10.2.3. Джерела водопостачання та джерела утворення стічних вод.

3.4.11. Паспорт водного господарства Підприємства реєструється Водоканалом терміном на два роки, після чого він повинен пройти переєстрацію. Незареєстрований (неперереєстрований) паспорт при виконанні п.7.3.2.2. не розглядається.

3.4.12. В разі непредставлення Підприємствами у встановлені терміни Проектів ліміту (або якщо представлені проекти не відповідають вимогам Правил) Ліміти їм доводяться в концентраціях затверджених величин ГДК (п.3.5.2.3.1.) дод. 9.7.

3.4.13. ВУВГ і Водоканал мають право не розглядати Проект ліміту Підприємства, яке не надало його на погодження у встановлені терміни.

3.4.14. Про зміну даних, наведених у погодженому Проекті ліміту, Підприємство повідомляє ВУВГ і Водоканал згідно з п.2.5.13. Правил.

3.4.15. Якщо дані Проекту ліміту не відповідають фактичним, його погодження анулюється. При цьому дозвіл на скид втрачає чинність.

3.5. Ліміт на скид.

3.5.1. Ліміт на скид доводиться Водоканалом. Ліміт на скид на рівні ГДК для водойм господарсько-питного призначення (п. 3.5.2.3, додаток 9.7.) доводиться після погодження з ВУВГ.

3.5.2. Підприємствам, занесеним у Перелік, Ліміти на скид встановлюються:

3.5.2.1. У значеннях ГН для показників якості стічних вод (у кількості 18) згідно з додатком 9 (додаток 9.5.)

3.5.2.1.1. Для Підприємств з підставою лімітування «ГН».

3.5.2.1.2. Для Підприємств з підставою лімітування «ПЛ» за умови наявності погодженого Проекту ліміту.

3.5.2.2. У значеннях ГН для інших (не внесених у додаток 9; 9.1.) показників якості стічних вод згідно з додатком 9.2. — на підставі погодженого Проекту ліміту (додаток 9.6.). У цьому випадку всі показники якості, відповідно до загальних вимог (п.3.5.2.1.), включаються до Ліміту в обов'язковому порядку.

3.5.2.3. У значеннях ГДК для водойм господарсько-питного призначення згідно з додатком 9.2.:

3.5.2.3.1. Для Підприємств, ліміт на скид яким має встановлюва

тись на підставі Проекту ліміту (ПЛ) при відсутності погодженого Проекту ліміту (додаток 9.7). У цьому випадку Дозвіл на скид не надається (п. 8.4.2).

3.5.2.3.2. Для Підприємств, у випусках дощової каналізації.

3.5.2.4. У значеннях відповідно до укладеної Угоди про якість (п.3.2.3.) згідно з додатком 9.6.

3.5.2.5. У значеннях затверджених величин ГДК - для забруднювальних речовин, не передбачених у додатку 9.2.

3.5.2.6. Речовини, визначені у п.4.5.6, до Ліміту не включаються.

3.5.3. Для Підприємств, не внесених до Переліку, на їх клопотання, Ліміт на скид може бути встановлено відповідно до загальних вимог (додаток 9.).

3.5.4. Лімітується:

3.5.4.1. Перелік речовин, які забруднюють стічні води Підприємства (Об'єкта), з одночасним встановленням їх ДК (г/куб.м) для кожного з інгредієнтів.

3.5.4.2. Річний сумарний обсяг скидання стічних вод Підприємства (Об'єкта; куб.м/рік).

3.5.4.3. Допустима витрата стічних вод на Випуску - при необхідності.

3.5.5. Забруднюючі речовини, які утворюються в результаті господарсько-побутової діяльності Абонента, лімітуються в числі виробничих скидів.

3.5.6. Ліміт на скид набирає чинність одночасно з Дозволом на скид (п.3.6.5.1.).

3.5.7. Ліміт на скид втрачає чинність:

3.5.7.1. Від дня доведення нового ліміту.

3.5.7.2. Від дня закінчення терміну дії Угоди про якість. При цьому вступає в дію Ліміт на скид, доведений Водоканалом на підставі загальних вимог (додаток 9.5.).

3.5.7.3. За умови анулювання Дозволу на скид (п.3.4.15.) - від дня одержання Підприємством офіційного повідомлення Водоканалу про анулювання Ліміту і Дозволу на скид.

3.5.8. Для кожного Ліміту на скид в обов'язковому порядку обчислюється коефіцієнт ліміту (Кл) згідно з додатком. Ліміти з Кл>1 можуть бути доведені лише після укладення Угоди про якість (п.3.2.3.).

3.5.9. Ліміти на скид доводяться підприємствам не пізніше 1 грудня попереднього року.

3.5.10. Щомісяця, не пізніше 10-го числа, Водоканал подає інформа

цію в ВУВГ про ліміти, доведені Підприємством за минулий місяць.

3.5.11. Підставою зміни ліміту на скид може бути:

3.5.11.1. Звернення Підприємства про обґрунтоване Проектом Ліміту:

- використання нових видів сировини, матеріалів;
- випуск нових видів продукції (робіт, послуг);
- удосконалення технологічних процесів, устаткування, тощо;
- укладення договорів на передачу забруднюючих речовин іншим власникам.

3.5.11.2. Звернення Підприємства про укладення договору про приймання наднормативно забруднених стічних вод (п.3.2.3.).

3.5.11.3. Звернення ВУВГ чи місцевих органів Мінекоресурсів.

3.6. Дозвіл на скид.

3.6.1. Підприємства зобов'язані отримати Дозвіл Водоканалу на скид стічних вод (додаток 9.3.).

3.6.2. Підприємствам, які дотримуються вимог Правил, Дозвіл на скид надається Водоканалом:

3.6.2.1. На підставі доведеного ліміту на скид (крім п.3.5.2.3.1.), у межах доведеного ліміту, для підприємств, занесених у Перелік:

3.6.2.1.1. З підставою «пл» - на 1 календарний рік;

3.6.2.1.2. З підставою «гн» - до зміни підстави лімітування чи Ліміту на скид.

3.6.2.2. У межах ГН згідно з додатком 9; 9.1., для підприємств, не занесених у Перелік, одержання форм Ліміту на скид і Дозволу на скид для цих Підприємств не обов'язкове.

3.6.3. Для отримання Дозволу на скид Підприємство подає лист згідно з Додатком 9.11. Лист про дозвіл на наступний період подається до 1 листопада поточного року. Якщо підприємство у встановлені терміни не звернулось у Водоканал щодо надання Дозволу на скид - Дозвіл на скид втрачає чинність згідно п. 3.6.5.2.1.

3.6.4. Якщо Підприємство до 1 листопада заявляло про відсутність змін у його водовідведенні - Дозвіл на скид на наступний рік може бути продовжено.

3.6.5. Дозвіл на скид діє такий проміжок часу:

3.6.5.1. Набирає чинність.

3.6.5.1.1. За умови надання Дозволу на наступний рік - з 1 січня наступного року.

3.6.5.1.2. За умови надання Дозволу на поточний рік - з 1-го числа

3.6.5.2. Втрачає чинність.

3.6.5.2.1. О 00 год. 00 хвил. 31 грудня року, на який дозвіл було надано.

3.6.5.2.2. При закінченні терміну дії Угоди про якість. При цьому до кінця року вступає в дію Дозвіл на скид, наданий Водоканалом, при доведенні ліміту на скид на підставі загальних вимог (додаток 9; 9.1.).

3.6.5.2.3. За умови анулювання ліміту на скид (п.3.4.12.) - від дня одержання Підприємством офіційного повідомлення Водоканалу про анулювання Ліміту і Дозволу на скид.

3.6.6. Плата за скидання стічних вод без Дозволу встановлюється в п'ятикратному розмірі тарифу (п.8.4.2.1.).

4. Вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються у міську каналізацію.

4.1. В Міську каналізацію дозволяється скидати тільки такі стічні води, які не призведуть до порушення роботи каналізаційної мережі та споруд, є безпечними для обслуговуючого персоналу і можуть бути очищені на ОСК з біологічною очисткою разом з побутовими стічними водами згідно з умовами скидання зворотних вод в р. Самара. Скидання стічних вод Підприємствами з перевищенням ДК заборонено.

4.2. Стічні води Підприємства можуть бути прийняті в міську каналізацію, якщо їх якісні показники і режим скидання відповідають умовам Дозволу на скид.

4.3. Стічні води Підприємства з відстійників і вигрібних ям, які не скидаються до міської каналізації, класифікуються як відходи, власником яких є Підприємство (п.п. 2.8.; 2.9.).

4.4. Не дозволяється скидати у міську каналізацію стічні води, які містять:

4.4.1. Стічні води Підприємств, якщо вони не відповідають вимогам Правил.

4.4.2. Грунтові, умовно чисті води, стічні води від гідронамиву, якщо концентрації забруднюючих речовин перевищують допустимі.

4.4.3. Горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші.

4.4.4. Речовини, які здатні захарашувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, харчові і виробничі відходи, лід, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут та ін.).

4.4.5. Лише неорганічні забруднювальні речовини.

4.4.6. Речовини, для яких не встановлено гранично-допустимі концентрації (ГДК) чи орієнтовно-допустимі рівні для води водойм.

4.4.7. Категорично забороняється скидати у міську каналізацію кислоти, розчинники, розчини, які містять або утворюють при змішуванні зі стічними водами сірководень, сірковуглець, оксид вуглецю, легко леткі вуглеводні та інші токсичні сполуки.

4.4.8. Забороняється скидання у міську каналізацію концентрованих регенераційних, маточних та кубових розчинів.

4.4.9. Стічні води, в яких можуть міститися радіоактивні, токсичні речовини, солі важких металів і бактеріальні забруднення, стічні води інфекційних лікувальних закладів і відділень. Такі стічні води перед випуском у міську каналізацію мають бути знешкоджені та знезаражені на Локальних КОС з обов'язковою утилізацією або видаленням утворених осадів згідно з діючими нормативними документами.

4.4.10 У міську каналізацію не дозволяється скидання стічних вод, взаємодія яких може призвести до утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних газів, а також великої кількості нерозчинних у воді речовин.

4.4.11. Підлягають скиданню у міську каналізацію:

4.4.12. Дренажні води, нормативно-чисті виробничі води, поверхневий стік з територій Підприємств (атмосферні, поливо-мийні води тощо), якщо на скидання таких немає Дозволу.

4.4.13. Осади з Локальних КОС, будівельне і побутове сміття, тверді відходи виробництва.

4.4.14. Скидання стічних вод Підприємств у міську каналізацію повинно здійснюватися їх Випусками з обов'язковим влаштуванням КК (п.п. 6.1.1.1-6.1.1.5).

4.4.15. У випадку, коли кількість та склад стічних вод значно змінюється протягом доби, на Підприємствах та інших об'єктах встановлюються спеціальні ємкості-усереднювачі, які мають достатній об'єм для забезпечення:

4.4.16. Усереднення витрат — рівномірного, протягом доби, скидання стічних вод без перевищення швидкостей руху (миттєвих значень) стічних вод над допустимими для даного типу трубопроводів (п. 3.5.4.3.).

4.4.17. Усереднення концентрацій до межі, встановленої Лімітом на скид і недопущення Залпових скидів.

4.4.18. Відповідальність за кількісні та якісні показники стічних вод Підприємств-орендарів нежитлових площ, приміщень та виробни

чих споруд і комплексів несе Підприємство-орендодавець.

4.4.19. Підприємство, котре допускає у свою каналізаційну мережу стічні води іншого Підприємства, несе перед Водоканалом відповідальність за якісні показники усієї суміші стічних вод на своїх Випусках.

4.4.20. Об'єднання випусків стічних вод від кількох підприємств можливе лише після КК кожного Підприємства.

5. Визначення допустимих показників якості стічних вод Підприємств.

5.1. Граничні нормативні показники якості стічних вод, що скидаються підприємством у міську каналізацію (додаток 9; 9.1.) встановлюються згідно з державними Правилами приймання, з урахуванням таких факторів:

5.1.1. Допустима концентрація забруднюючих речовин на вході в міські ОСК.

5.1.2. Величини лімітів на скид забруднюючих речовин, які встановлені Водоканалу ВУВГ в дозволі на спеціальне водокористування.

5.1.3. Допустима концентрація забруднюючих речовин в Міській Каналізації (на Випуску Підприємства).

5.1.4. Допустимий вміст солей важких металів в осадах стічних вод.

5.1.5. Вміст солей у воді місцевого водопроводу.

5.2. Для підприємств, внесених до Переліку (п.3.3.1.), ДК встановлюються згідно з доведеним Лімітом на скид (п.3.5.). Дотримання встановлених ДК визначається в КК на Випусках Підприємства.

5.3. ДК встановлюються на рівні ГДК (додаток 9.2.) для водойм господарсько-питного призначення:

5.3.1. Для забруднюючих речовин, не вказаних в ліміті на скид.

5.3.2. Для стічних вод у випуску, якщо цей Випуск не вказано в Дозволі на скид.

5.3.3. Для стічних вод в усіх Випусках Підприємства, якщо це Підприємство не є Абонентом.

5.3.4. У випусках в поверхневій водній об'єкті (згідно з «Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»).

5.4. ДК для речовин, не вказаних в додатку 9.2., можуть бути доведені на рівні встановлених ГДК на скид у водойми.

5.5. ДК забруднюючих речовин на Випуск встановлюються на рівні

Г.Н.:

5.5.1. Для підприємств, не внесених у Перелік (п.3.3.1., крім п.п. 3.5.2.3.2.; 5.3.4.) - згідно з додатком 9; 9.1.

5.5.2. Для Підприємств, які мають чинну Угоду про якість (п.3.2.3.), при розрахунку Кп (п.7.1.) - згідно з додатком 9.2. для інгредієнтів, фактична концентрація яких перевищила допустиму, вказану в тимчасовому ліміті.

5.6. ДК забруднюючих речовин у міській каналізації визначається згідно з додатком 9.2. (ГН).

6. Порядок контролю за скиданням стічних вод у міську каналізацію.

6.1. Місця відбору проб.

6.1.1. Відбір проб здійснюється з КК:

6.1.1.1. Кожен об'єкт водоспоживання може бути приєднаний до міської каналізації окремими Випусками з обов'язковим спорудженням на кожному Випуску КК.

6.1.1.2. КК, як правило, повинні перебувати за межами Підприємства, а їх конкретне місцезнаходження узгоджується з Водоканалом.

6.1.1.3. КК на вимогу Водоканалу мають бути винесені Підприємством за його межі, а також обладнані стаціонарними пристроями контролю за витратою і якістю стічних вод у кожному Випуску (витратомірами, забірними пристроями, тощо).

6.1.1.4. КК завжди мають бути доступними для огляду і відбору Проб, вільними від завалів.

6.1.1.5. Підприємства обладнують свої КК ідентифікаційними табличками, на яких вказується:

- назва Підприємства;
- позначення КК на Підприємстві (КК1, КК2 і т.д.);
- місце розміщення колодязя і відстань до нього в метрах (якщо табличка не знаходиться безпосередньо біля КК).

6.1.2. У випадку відсутності ідентифікаційної таблички, КК для відбору Проби визначається уповноваженим працівником Підприємства або інженерним персоналом Водоканалу. При виявленні перевищення норм якісних показників стічних вод, за умови необладнання КК ідентифікаційною табличкою — додаткова плата збільшується (п.7.4.3).

6.1.3. Випуски Підприємств повинні бути обладнані запірними пристроями.

6.1.4. При наявності декількох Випусків Водоканал може зобов'язати Підприємство об'єднати їх в один Випуск.

6.1.5. КК мають бути визначені у Проекті ліміту (для Підприємств, що Проекту ліміту не розробляють - у паспорті водного господарства), а періодичність контролю визначається згідно з планами обстежень Контролюючих служб.

6.1.6. КК споруджуються та обладнуються Підприємствами.

6.2. Порядок відбору Проб

6.2.1. Відібрана Проба повинна з достатньою повнотою репрезентувати показники складу стічних вод у момент відбору, для чого Проба розливається у дві посудини (для проведення головного і контрольного аналізів), а зберігання, транспортування і проведення хімічного аналізу Проб здійснюється Контролюючою службою (головний аналіз, п.6.2.11. - в обов'язковому порядку) і Підприємством (контрольний аналіз п.6.2.17 - згідно з п. 6.2.19) незалежно і одночасно.

6.2.2. З метою контролю якості стічних вод Підприємств здійснюється відбір разових Проб. Вибіркові разові проби повністю характеризують склад та властивості стічних вод і відповідність фактичних концентрацій забруднювальних речовин допустимим. Виявленні таким чином перевищення допустимих якісних показників є необхідною і достатньою підставою для нарахування додаткової плати.

6.2.3. Пробу для аналізу отримують відбором потрібного об'єму стічних вод (п.2.37) у заданій контрольній точці (п.6.1.1).

6.2.4. На момент відбору Проби фіксуються умови скидання та властивості стічних вод (температура, наявність Ліміту, Дозволу на скид, ідентифікаційних табличок, тощо).

6.2.5. В акт можуть бути внесені записи про відбір як однієї, так і більшої кількості Проб, які відібрано; як в один, так і в різний час (в межах одного Розрахункового періоду); як з одного, так і з декількох КК; на Випусках як одного, так і кількох Об'єктів Підприємства.

6.2.6. Час відбору і кількість Проб визначаються Контролюючою службою і фіксуються у Акті про відбір проб.

6.2.7. Злиття Проб з метою одержання об'єднаної проби не допускається.

6.2.8. Якщо в акт внесено записи про відбір однієї Проби, концентрації забруднювальних речовин (Сфі) приймаються згідно з результатом хімічного аналізу цієї Проби (п.7.1.3.2).

6.2.9. Якщо протягом Розрахункового періоду було здійснено відбір більше, ніж однієї Проби Підприємства (Об'єкта), результати аналізу усіх Проб, відібраних в межах цього періоду, об'єднуються (п.7.1.3.3).

6.2.10. За призначенням хімічні аналізи Проби поділяються на:

- головні;
- контрольні;
- арбітражні.

6.2.11. Хімічний аналіз Проби проводиться за такими показниками:

аміак, БСК5, водневий показник, жири, завислі речовини, залізо, мідь, нафтопродукти, нітрити, свинець, СПАР, сульфати, сухий залишок, фосфати, хлориди, хром, ХСК, цинк. Аналіз щодо інших показників проводиться при потребі.

6.2.12. Головний аналіз - це аналіз, за результатами якого визначаються концентрації забруднювальних речовин (Сф), робиться висновок про якісні показники стічних вод, відсутність чи наявність у стічних водах перевищень ДК, встановлених для даного Підприємства (Об'єкта).

6.2.13. За дотримання встановленого порядку проведення Головного аналізу Проб несе відповідальність Контролююча служба.

6.2.14. Після відбору Проба для головного аналізу передається Контролюючою службою в хімічну лабораторію (п.6.2.32.). Якщо Проби відібрано Водоканалом — головний аналіз проводить хімічна лабораторія Водоканалу.

6.2.15. Головний аналіз в обов'язковому порядку проводиться щодо показників, зазначених у п. 6.2.11.

6.2.16. Результати головного аналізу, який проводить Контролююча служба, доводяться до Абонента при виявленні перевищення норм якісних показників стічних вод (п. 6.4.6).

6.2.17. Контрольний аналіз проби - це аналіз, який може бути використаний Контролюючою службою, так і Підприємством для перевірки і уточнення результатів головного аналізу. Контрольний аналіз проводиться Підприємством.

6.2.18. Проба для контрольного аналізу.

6.2.18.1. Маркується та пломбується Контролюючою службою і передається Підприємству з відповідним записом в акті про відбір проби.

6.2.18.2. Передається підприємством в хімічну лабораторію відразу після відбору.

6.2.18.3. Не передається Підприємству лише у випадку відмови Підприємства виділити представника для відбору проби, відмови представника Підприємства від підпису акту про відбір проби або незгоди Підприємства з порядком застосування результатів арбітражного аналізу

Проби. Про це робиться відповідний запис в Акті про відбір проби.

6.2.18.4. Зберігання проб Підприємством припустиме, як виняток, лише у разі неможливості проведення аналізу відразу після відбору. У цьому випадку проби зберігаються в холодильній шафі ($t=3-4^{\circ}\text{C}$) не більше 24-х годин від часу відбору.

6.2.19. Підприємство має право контрольний наліз не проводити (п.6.2.22.), наперед погоджуючись з результатом головного аналізу.

6.2.20. Контрольний аналіз може здійснюватись Підприємством лише в хімічній лабораторії (п.6.2.32.) ДУЕП в Дніпропетровській області у такому порядку:

6.2.20.1. Зняття пломб з Проб для проведення контрольного аналізу відбувається у присутності представників Підприємства, лабораторії і Контролюючої служби. Про час зняття пломб Підприємство зобов'язане завчасно повідомити Контролюючу службу чи її повноважний відділ.

6.2.20.2. Частина Проби (0,75л) відливається від її об'єму в посуд лабораторії для проведення контрольного аналізу.

6.2.20.3. Решта об'єму печатується Підприємством і передається на збереження Контролюючій службі для проведення, у разі необхідності, арбітражного аналізу. Зазначений об'єм Проби зберігається при температурі $3-4^{\circ}\text{C}$ до закінчення контрольного аналізу (п. 6.2.24).

6.2.20.4. Результати контрольного аналізу оформляються офіційним документом лабораторії.

6.2.20.5. Відкриття Проби, її передача для контрольного аналізу, печатування Проби з метою забезпечення можливості проведення арбітражного аналізу оформляються актом (додаток 9.13.).

6.2.21. Контрольний аналіз в обов'язковому порядку проводиться щодо показників, зазначених у п. 6.2.11.

6.2.22. При відсутності результатів контрольного аналізу, незгоді Абонента з порядком здійснення арбітражного аналізу чи з порядком застосування його результатів - всі розрахунки виконуються відповідно до результату головного аналізу.

6.2.23. Лабораторія зобов'язана повідомити Водоканал телефонограмою про факт закінчення контрольного аналізу в день його закінчення.

6.2.24. Результати контрольного аналізу подаються Підприємством на розгляд Водоканалу не пізніше 72 год. після закінчення аналізу. Якщо вказаний термін минув, результати контрольного аналізу не розглядаються, зберігання Проби для арбітражного аналізу припиняється, розрахун-

6.2.25. Для прийняття висновків щодо відповідності якості стічних вод у випадку розбіжностей результатів головного та контрольного аналізу:

6.2.25.1. До 10%-приймається значення концентрації головного аналізу.

6.2.25.2. Понад 10% - може бути проведено арбітражний аналіз Проби (крім п.6.2.31.)

6.2.26. Арбітражний аналіз здійснює Водоканал у будь-якій (за згодою сторін) хімічній лабораторії (п.6.2.32) у такому порядку:

6.2.26.1. Відкриття Проби та її передача для арбітражного аналізу оформляються актом (додаток 9.14).

6.2.26.2. Зняття plomb з Проб для проведення арбітражного аналізу відбувається у присутності представників Підприємства, лабораторії і Водоканалу.

6.2.27. Арбітражний аналіз Проби проводиться лише стосовно інгредієнтів, відносно концентрацій яких виникли розбіжності.

6.2.28. Результати арбітражного аналізу оформляються офіційним документом.

6.2.29. Для прийняття висновків щодо відповідності якості стічних вод у випадку розбіжностей результатів головного, контрольного та арбітражного аналізу Проби приймається значення (концентрація в головному, або в контрольному аналізі), яке знаходиться ближче до концентрації даної забруднювальної речовини в арбітражному аналізі. При умові, що значення концентрації забруднювальної речовини, отримане в результаті проведення арбітражного аналізу, збігається з середнім арифметичним значенням між концентраціями головного та контрольного аналізів - приймається значення концентрації головного аналізу.

6.2.30. Усі витрати, пов'язані з проведенням арбітражного аналізу, здійснює Водоканал.

6.2.31. Водоканал має право погодитись з результатами контрольного аналізу, і арбітражного аналізу не проводити. У цьому випадку всі розрахунки виконуються згідно з результатами контрольного аналізу.

6.2.32. Хімічні аналізи здійснюються акредитованими на право проведення вимірювань показників стічних вод лабораторіями. Відповідальність за вірогідність результатів аналізу несе лабораторія, яка проводила аналіз.

6.2.33. Результати головного, контрольного та арбітражного аналізів розглядаються лише комплексно, при наявності результатів аналізу усіх Проб, вказаних в Акті про відбір проб.

6.2.34. Устаткування для відбору проб повинно відповідати таким вимогам:

6.2.34.1. Матеріал устаткування, що контактує з пробою, не повинен змінювати її склад або властивості.

6.2.34.2. Завданням відбору, зберігання, а також транспортування проб задовольняє хімічно стійкий посуд з щільним корком.

6.2.34.3. Посуд (одноразовий чи багаторазового використання) повинен мати бирку.

6.2.34.4. Проби транспортують з додержанням необхідних заходів безпеки транспортом, що забезпечує їхню непошкодженість та своєчасну доставку.

6.2.35. Результати аналізів, обробляються, класифікуються та зберігаються у Водоканалі протягом 3 років від дати відбору Проби.

6.2.36. Посадовим особам Водоканалу, які уповноважені контролювати приймання стічних вод до міської каналізації, видаються відповідні посвідчення.

6.2.37. Найменший об'єм разової Проби становить 2,5 л (в посуд для головного аналізу - не менше 1 л; в посуд для контрольного аналізу - 1,5 л).

6.2.38. Відбори проб, залежно від того, ким вони здійснюються, поділяються на два типи:

- систематичні;
- вибіркові.

6.3. Систематичний відбір проб.

6.3.1. Систематичний відбір проб - це відбір разових проб, який проводиться Підприємством з КК з метою контролю якісних показників своїх стічних вод.

6.3.2. Час і частота відбору проб у місцях систематичного відбору встановлюються з урахуванням результатів минулих аналізів, але не рідше одного разу на місяць.

6.3.3. При наявності Локальних КОС Підприємства повинні здійснювати кількісний та якісний контроль стічних вод як до, так і після Локальних КОС. На вивіз та утилізацію осадів, власником яких є Підприємство, мають бути оформлені відповідні документи, які зберігаються у відповідальній за довідведення особи 3 роки. Об'єм осадів, вилучених в процесі очищення, обліковується.

6.3.4. Результати замірів витрат та результати аналізів стічних вод повинні фіксуватися в журналах, які зберігаються на Підприємстві протягом 3 років.

6.3.5. Інформація про об'єми та якісний склад стічних вод, які Підприємства скидають до Міської Каналізації подається згідно з п.2.5.4.

6.3.6. Про всі випадки перевищення ДК, аварійних та залпових скидів, аварій чи проведення аварійно-відновлювальних робіт підприємства повинні негайно інформувати Водоканал та РДЕІ, а також територіальні санепідстанови з роз'ясненням причин, що викликали ці порушення.

6.4. Вибірковий відбір проб.

6.4.1. Вибірковий відбір проб для забезпечення контролю за скиданням стічних вод Підприємств здійснюється контролюючими службами незалежно одна від одної (п.6.2.2.).

6.4.2. Вибірковий відбір Проб здійснюється в КК.

6.4.3. На відібрані Проби складається Акт про відбір проби(дод. 9.12.).

6.4.4. Відбір проб проводиться уповноваженими працівниками контролюючих служб. При цьому на Підприємство покладаються обов'язки згідно з п.2.5.5.

6.4.5. У разі виявлення перевищення норм (ДК), встановлених Правилами:

6.4.5.1. Водоканал скеровує Підприємству повідомлення (телефонограму) про порушення Правил після закінчення головного аналізу:

- у триденний термін за умови здійснення контрольного аналізу;
- у 15-денний термін, якщо контрольного аналізу Підприємством не проводилось.

Першим днем терміну вважається день, наступний після закінчення аналізу.

6.4.5.2. Водоканал, згідно з чинним законодавством України, скеровує Підприємству претензію, до якої додаються: копія акту про відбір проби, копія результатів хімічного аналізу. Розрахунок (додаються лише документи, які стороні не передавались) та рахунок за перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин стічних вод.

6.4.6. Підприємства, що одержали претензію, зобов'язані в місячний строк задовольнити обгрунтовані вимоги Водоканалу відповідно до виставленого рахунку на суму додаткової плати, обчисленої за коефіцієнтом кратності (розділ 7). У випадку незгоди - повідомити Водоканал, вказавши мотиви повного чи часткового відхилення претензійних вимог. Якщо місячний строк розгляду претензії порушено чи її залишено без відповіді, Підприємство несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

7. Визначення величини плати Підприємств за скидання стічних вод у міську каналізацію.

7.1. Визначення коефіцієнта перевищення (Кп)

Коефіцієнт перевищення фактичних показників якості стічних вод над допустимими розраховується Водоканалом для Підприємства (Об'єкта) за розрахунковий період у такому порядку:

7.1.1. Визначення коефіцієнтів вмісту (Квм) для кожного (і-того) фактичного числового показника якості (інгредієнта) у кожній (J-тій) Пробі.

7.1.1.1. Коефіцієнт вмісту для показника рН:

$$K_{B1j} = pH_{\min \text{ Доп}} - pH_j,$$

$$K_{B2j} = pH_j - pH_{\max \text{ Доп}}$$

7.1.1.2. Коефіцієнт вмісту для співвідношення ХСК до БСК:

$$K_{B3j} = \frac{XCK_j}{2,5 \times BCK5_j} - 1$$

де pH_j - фактичне значення рН в j-тій Пробі;

$pH_{\max \text{ Доп}}$ - таке допустиме значення рН для j-тої Пробі;

$pH_{\min \text{ Доп}}$ - таке допустиме значення рН для j-тої Пробі

j - порядковий номер Пробі, відібраної за Розрахунковий період.

7.1.3. Коефіцієнт вмісту для температури стічних вод (згідно з Актом про відбір):

$$K_{B4j} = \begin{cases} 0 & \text{при } T \leq T_{\max \text{ Доп}} \\ 2 & \text{при } T > T_{\max \text{ Доп}} \end{cases}$$

Де $T_{\max \text{ Доп}}$ — найбільше допустиме значення температури;

7.1.4. Для решти фактичних показників якості у кожній Пробі (крім п.п. 7.1.1.1 - 7.1.1.3), згідно з результатом аналізу, коефіцієнт вмісту:

де C_{fy} - числове значення і-того фактичного показника якості в j-тій Пробі;

ДКі - допустиме числове значення і-того показника якості для j-тої Пробі (розділ б);

i - порядковий номер фактичного показника якості.

m - кількість показників якості.

7.1.2. Визначення коефіцієнтів невідповідності (K_{nij}) для кожного (i -того) фактичного показника якості (інгредієнта) в кожній (j -тій) Пробі:

7.1.2.1. Для показника рН:

$$K_{nij} = \begin{cases} 0 & \text{при } K_{vij} \leq 0 \\ 10 & \text{при } K_{vij} > 0 \end{cases}$$

7.1.2.2. Для інших показників якості:

$$K_{nij} = \begin{cases} 0 & \text{при } K_{vij} \leq 0 \\ K_{vij} & \text{при } K_{vij} > 0 \end{cases}$$

7.1.3. Визначення коефіцієнтів перевищення фактичного значення над допустимим для кожного показника якості стічних вод (інгредієнта) за Розрахунковий період.

7.1.3.1. За встановлений факт скидання токсичної або радіоактивної речовини, скид якої не допускається:

$$K_i = 4 \times a,$$

де a - сумарна кількість виявлених токсичних речовин, з ЛОШ «с-т», (додаток 9.2) і речовин, скидання яких не допускається (додаток 9; 9.1.).

7.1.3.2. Якщо за Розрахунковий період на Підприємстві відібрано одну Пробу, коефіцієнт перевищення (K_{pi}) кожного показника якості приймається рівним значенню коефіцієнта невідповідності цього показника (інгредієнта):

$$K_{pi} = K_{ni}$$

7.1.3.3. Якщо за Розрахунковий період на підприємстві (Об'єкті) відібрано більше, ніж одну Пробу, коефіцієнт перевищення (K_{pi}) кожного показника якості, визначається шляхом об'єднання результатів аналізу усіх Проб, відібраних за цей період, за найбільшим значенням коефіцієнта невідповідності кожного показника (інгредієнта):

$$K_{pi} = \text{Max}_{j=1}^n (K_{nij})$$

де n - кількість Проб, відібраних на Підприємстві (Об'єкті) за розрахунковий період.